

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.1415 от 07.05.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 4799

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская,
ул.Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», арт. скважина №4799
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор Кирпичный завод*

Код пробы (образца): 19.1415

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 29.04.2019


Дата окончания испытания: 30.04.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	1,93±0,58	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,7±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	410,0±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,1±0,9	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80±0,16	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)
(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.1416 от 07.05.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 6082

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», арт. скважина № 6082
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор МТМ*

Код пробы (образца): 19.1416

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.1416 от 07.05.2019
Код образца (пробы): 19.1416

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 29.04.2019

Дата окончания испытаний: 30.04.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	5,27±1,58	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,8±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	406,2±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,1±0,9	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80±0,16	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:

Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

Сурнин
(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34

e.mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.1417 от 07.05.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10*

Код пробы (образца): 19.1417

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.1417 от 07.05.2019
Код образца (пробы): 19.1417


Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.04.2019					
Дата окончания испытания: 30.04.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	2,60±0,78	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.1418 от 07.05.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 231*

Код пробы (образца): 19.1418

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.1418 от 07.05.2019

Код образца (пробы): 19.1418

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.04.2019					
Дата окончания испытания: 30.04.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	5,93±1,78	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 83.ВП.У от «30» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 г. 10-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.04.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Садовая, 231, ст. Воронежская
Код. пробы (образца): 83.ВП.У
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 83.ВП.У

Дата начала испытаний: 29.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 30.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельтская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 82.ВП.У от «30» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 г. 10-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.04.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ул. Ленина, 10, ст. Воронежская
(образца):
Код пробы (образца): 82.ВП.У
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышпанова Н.Ю.

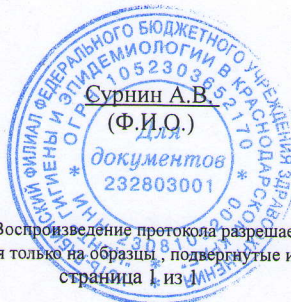
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 82.ВП.У

Дата начала испытаний: 29.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 30.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 81.ВП.У от «30» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 г. 09-45 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.04.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы Скважина № 6082 водозабор МТМ, ст. Воронежская
(образца):
Код пробы (образца): 81.ВП.У
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 81.ВП.У

Дата начала испытаний: 29.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 30.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1.	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

страница 1 из 1

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 80.ВП.У от «30» апреля 2019 г.


Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2019 г. 09-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.04.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина № 4799 водозабор Кирпичный завод, ст. Воронежская
Код. пробы (образца): 80.ВП.У
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 80.ВП.У


Дата начала испытаний: 29.04.2019 г Дата окончания испытаний: 30.04.2019 г					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.