

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1281.2.У.Д.1 от 18.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 6819

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2018 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Артезианская скважина № 6819. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ
«Воронежский», водозабор Центральный*

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,

Код пробы (образца): 1281.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1281.2.У.Д.1 от 18.09.2018
Код образца (пробы): 1281.2.У.Д.1

Результаты испытаний

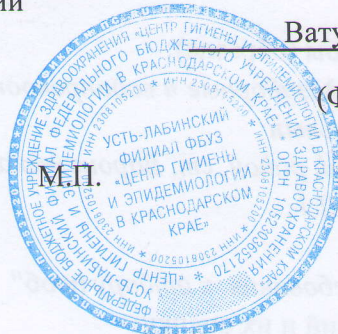
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 14.09.2018					
Дата окончания испытания: 18.09.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,82±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	412,4±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,51±0,53	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,77±0,16	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1971.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 6819 водозабор Центральный
Вид упаковки: Стекланная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 14.09.2018г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.09.2018 г. 09-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД: 1971.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1971.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 14.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 16.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1282.2.У.Д.1 от 18.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 7432

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.09.2018 08 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.09.2018 09 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Артезианская скважина № 7432. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ
«Воронежский», водозабор Центральный*

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,

Код пробы (образца): *1282.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

К протоколу № 1282.2.У.Д.1 от 18.09.2018


Код образца (пробы): 1282.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.09.2018

Дата окончания испытания: 18.09.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,22±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	465,2±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,30±0,95	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,56±0,11	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельтская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1972.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51

Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения

Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская

Наименование пробы: Вода питьевая

Место отбора: Скважина № 7432 водозабор Центральный

Вид упаковки: Стеклянная посуда

Количество: 1 обр. (0,5л)

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012

Основание: Согласно договора

Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.

Дата и время отбора пробы: 14.09.2018г. 08-10 ч.

Дата и время доставки пробы: 14.09.2018 г. 09-30 ч.

Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1972.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1972.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 14.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 16.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1283.2.У.Д.1 от 18.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая перед подачей в сеть

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2018 08 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Резервуар.. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водозабор
Центральный. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская*

Код пробы (образца): 1283.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.


К протоколу № 1283.2.У.Д.1 от 18.09.2018
Код образца (пробы): 1283.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.09.2018

Дата окончания испытания: 18.09.2018 г.

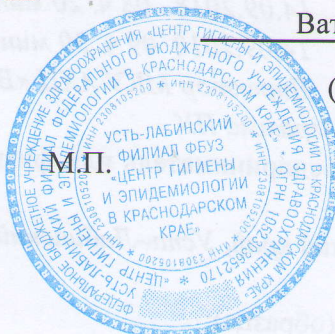
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	2,04±0,61	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) № 1973.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:
Наименование предприятия /объекта:
Фактический адрес отбора проб:
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки:
Количество:
НД на отбор проб:
Основание:
Кем отобрана проба:
Дата и время отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Наименование НД, на соответствие
которого проводятся испытания

МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51

Водозаборные и водопроводные сооружения

Усть-Лабинский район ст. Воронежская

Вода питьевая

Резервуар водозабор Центральный

Стеклопосуда

1 обр. (0.5л)

ГОСТ 31942-2012

Согласно договора

Директор Пустовой Г.А.

14.09.2018г. 08-20 ч.

14.09.2018 г. 09-30 ч.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

1973.2.У.Д.2

КОД:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1973.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 14.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 16.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитаций:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1284.2.У.Д.1,4 от 25.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 5247

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2018 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Артезианская скважина № 5247. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ
«Воронежский», водозабор ЖКС.*

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,

Код пробы (образца): 1284.2.У.Д.1,4

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

СП 2.6.1.2523-2009 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»,

*СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-
99/2010».*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний



Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.09.2018

Дата окончания испытания: 25.09.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/лм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,33±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	410,8±1,7	1000	мг/лм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,15±0,92	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,71±0,14	5	мг/лм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества					
9	Хлориды	20,54±1,4	350	мг/лм ³	ГОСТ 4245-72
10	Аммиак (по азоту)	0,18±0,05	2,0	мг/лм ³	ГОСТ 33045-2014
11	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	2,69±0,40	45,0	мг/лм ³	ГОСТ 33045-2014
12	Нитриты	0,014±0,007	3,0	мг/лм ³	ГОСТ 33045-2014
13	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	63,5±6,98	500	мг/лм ³	ГОСТ 31940-2012
14	Железо общее	0,11±0,030	0,3 (доп. 1,0)	мг/лм ³	ГОСТ 4011-72
15	Марганец (суммарно)	0,043±0,011	0,1	мг/лм ³	ГОСТ 4974-2014
16	Молибден (суммарно)	<0,025	0,25	мг/лм ³	М 01-28-2007
17	Алюминий	<0,01	0,5	мг/лм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
18	Мышьяк (суммарно)	<0,00050	0,05	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
19	Свинец (суммарно)	0,014±0,004	0,03	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
20	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
21	Ртуть (суммарно)	0,00032±0,00010	0,0005	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
22	Медь (суммарно)	0,48±0,12	1,0	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
23	Цинк	0,23±0,06	5,0	мг/лм ³	ГОСТ 31866-2012
24	Бериллий	<0,0001	0,0002	мг/лм ³	М 01-35-2006
25	Бор (суммарно)	<0,05	0,5	мг/лм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-
26	Селен (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/лм ³	ГОСТ 19413-89, ПУ 02-2001

К протоколу №1284.2.У.Д.1.4 от 25.09.2018

27	Суммарная альфа-активность	0,000±0,046	0,2	Бк/дм ³	Суммарная альфа- и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения, свид. МРК № 40090.9А605 от 15.01.2009г ФГУП «ВИМС», 2009г.
28	Суммарная бета-активность	0,38±0,19	1,0	Бк/дм ³	МИ альфа-активности ФГУП «ВНИИФТРИ» г. Менделеево, 2005г.
29	Радон – 222	10±3	60	Бк/дм ³	Руководство по эксплуатации измерительного комплекса «Альфарад плюс» РП БВЕК 590000.001 РЭ, внесен в гос. реестр №49013-12
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант: Василенко Л.М.					
Ведущий инженер-лаборант: Булах Е.В.					
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя
36/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1974.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 5247 водозабор ЖКС
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 14.09.2018г. 08-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.09.2018 г. 09-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД: 1974.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1974.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются		МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований 14.09.2018 г. Дата окончания исследований: 16.09.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e-mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1285.2.У.Д.1 от 18.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана.

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2018 08 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводный кран. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10*

Код пробы (образца): 1285.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1285.2.У.Д.1 от 18.09.2018
Код образца (пробы): 1285.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 14.09.2018					
Дата окончания испытания: 18.09.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	2,12±0,64	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1975.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Ленина 10
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 14.09.2018г. 08-50 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.09.2018 г. 09-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1975.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1975.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 14.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 16.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шаквич Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1286.2.У.Д.1 от 18.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана.

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2018 09 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводный кран. Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 10*

Код пробы (образца): 1286.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.


К протоколу № 1286.2.У.Д.1 от 18.09.2018
Код образца (пробы): 1286.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.09.2018

Дата окончания испытания: 18.09.2018 г.

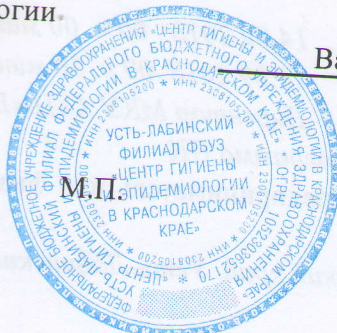
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,38±0,42	20	градус	ГОСТ 3351-74
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм³	ГОСТ 31868-2012
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) № 1976.2.У.Д.2 от «17» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:
Наименование предприятия /объекта:
Фактический адрес отбора проб:
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на соответствие
которого проводятся испытания

МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Водозаборные и водопроводные сооружения
Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Садовая 231
Стеклянная посуда
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директор Пустовой Г.А.
14.09.2018г. 09-00 ч.
14.09.2018 г. 09-30 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1976.2.У.Д.2

КОД:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1976.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 14.09.2018 г.
Дата окончания исследований: 16.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шаквич Г.И.



Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)