

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1778.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 6819

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №6819
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Центральный водозабор*

Код пробы (образца): 1778.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01, "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 13.12.2018

Дата окончания испытания: 17.12.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,24±0,37	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,8±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	409,7±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,5±0,5	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,76±0,15	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельсвильская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2604.2.У.Д.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
(образца): 51
Код. пробы (образца): 2604.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Скважина № 6819 водозабор Центральный, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.И.

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2604.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.					
Дата окончания испытаний: 14.12.2018г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.
Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Возпроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1779.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 7432

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина № 7432
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Центральный водозабор*

Код пробы (образца): 1779.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

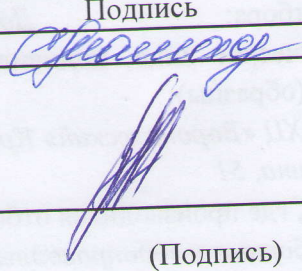
К протоколу № 1779.2.У.Д.1 от 21.12.2018
Код образца (пробы): 1779.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 13.12.2018

Дата окончания испытания: 17.12.2018 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,24±0,37	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,3±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	465,5±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5,8±0,9	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,65±0,13	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2605.2.УД.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
(образца): 51
Код. пробы (образца): 2605.2.УД.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Скважина № 7432 водозабор Центральный, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2605.2.УД.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.					
Дата окончания испытаний: 14.12.2018 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е. mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1780.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из резервуара

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», резервуар
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Центральный водозабор*

Код пробы (образца): 1780.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

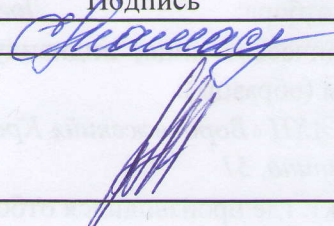
*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 13.12.2018					
Дата окончания испытания: 17.12.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,53±0,46	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,8±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	407,5±7,1	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,5±0,5	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,78±0,16	5,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2606.2.У.Д.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Код пробы (образца): 2606.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Резервуар водозабор Центральный, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Жу

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2606.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.

Дата окончания испытаний: 14.12.2018 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись <i>Г.И. Шакович</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1781.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 5247

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская,
ул.Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора: Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №5247
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор ЖКС*

Код пробы (образца): 1781.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1781.2.У.Д.1 от 21.12.2018
Код образца (пробы): 1781.2.У.Д.1

Результаты испытаний

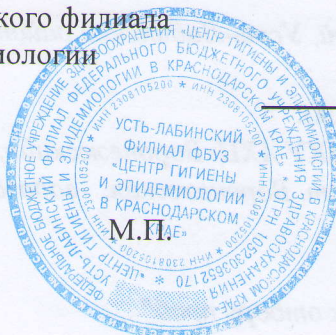
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 13.12.2018

Дата окончания испытания: 17.12.2018 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,24±0,37	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,3±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	408,7±1,7	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5,8±0,9	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,70±0,14	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2607.2.У.Д.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
(образца): 51
Код. пробы (образца): 2607.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Скважина № 5247 водозабор ЖКС, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2607.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.

Дата окончания испытаний: 14.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватугин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1782.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10*

Код пробы (образца): 1782.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 13.12.2018					
Дата окончания испытания: 14.12.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,82±0,55	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Голя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2608.2.У.Д.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина
51
Код пробы (образца): 2608.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран ул. Ленина, 10, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2608.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.					
Дата окончания испытаний: 14.12.2018 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1783.2.У.Д.1 от 21.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 11 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 231*

Код пробы (образца): 1783.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1783.2.У.Д.1 от 21.12.2018
Код образца (пробы): 1783.2.У.Д.1

Результаты испытаний

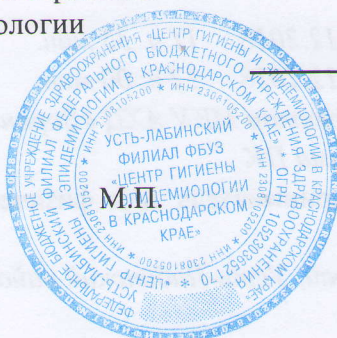
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 13.12.2018					
Дата окончания испытания: 14.12.2018 г.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,53±0,46	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2609.2.У.Д.2 от «14» декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2018 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Код. пробы (образца): 2609.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран ул. Садовая, 231, ст. Воронежская

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2609.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 13.12.2018 г.
Дата окончания испытаний: 14.12.2018 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.